


REFERENCE	DESIGNATION DU BATIMENT	NIVEAU
Bâtiment 1	PHYSIQUE	R-1 & R-2 Galerie Tech.

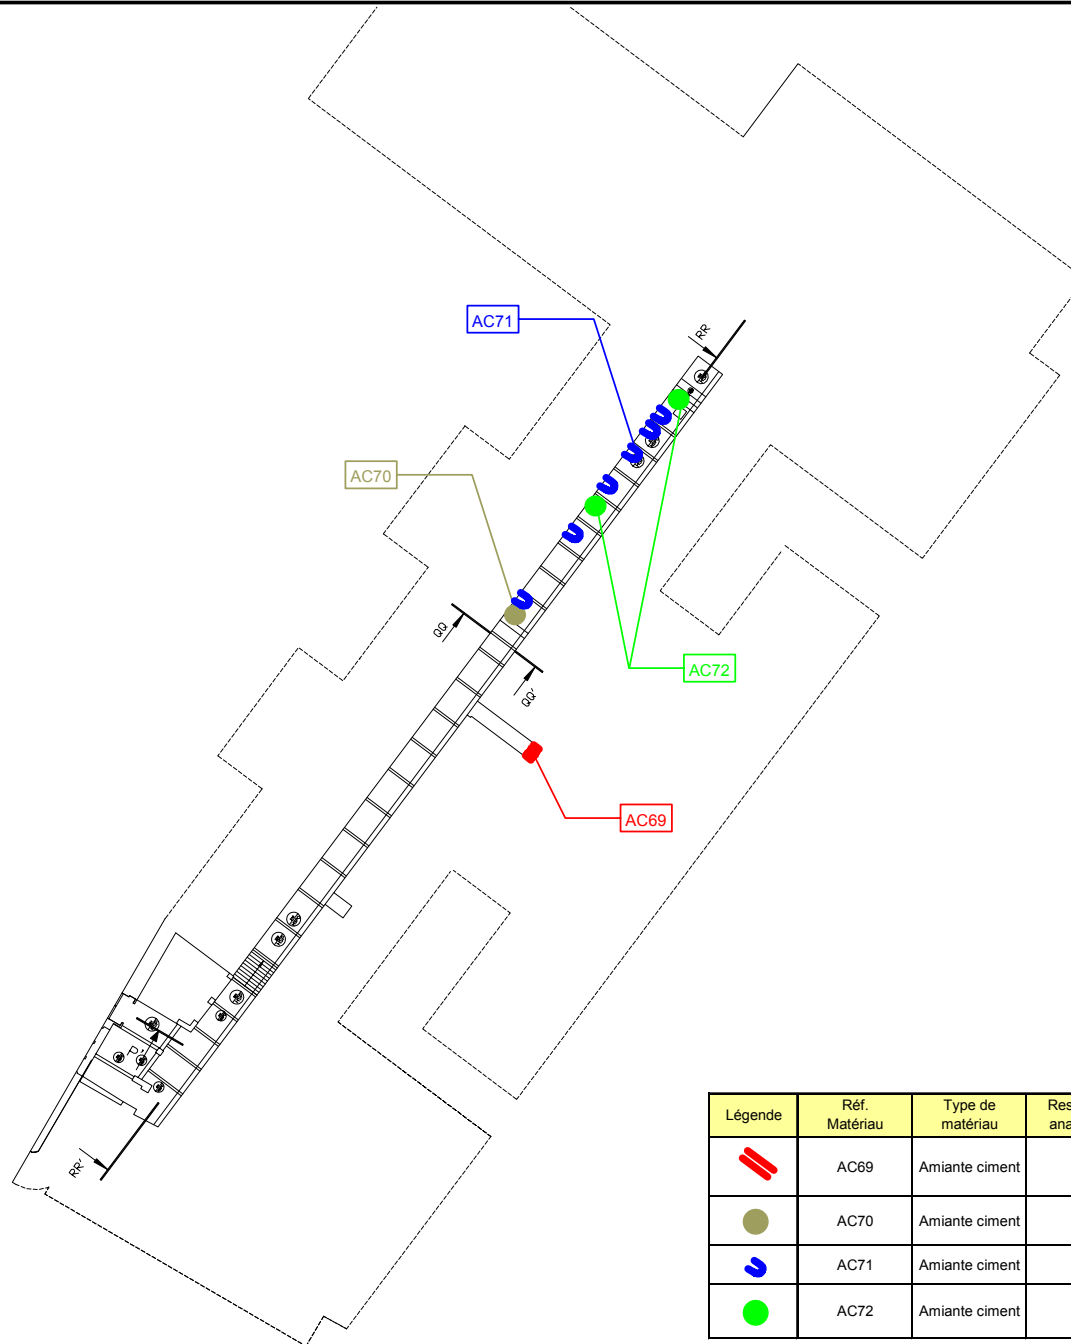

Légende	Réf. Matériau	Type de matériau	Resultat analyse	Friable	Description	Localisation
	AC69	Amiante ciment	x	non	24 Conduits de diamètre 10cm, horizontaux qui partent dans le mur	Galerie technique
	AC70	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 30cm, vertical sur 2m de haut	Galerie technique
	AC71	Amiante ciment	x	non	6 coudes de diamètre 30 cm verticaux	Galerie technique
	AC72	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 30 cm, verticaux sur 2,50 m de haut	Galerie technique